


PLANTA BAIXA  
Esc 1:75

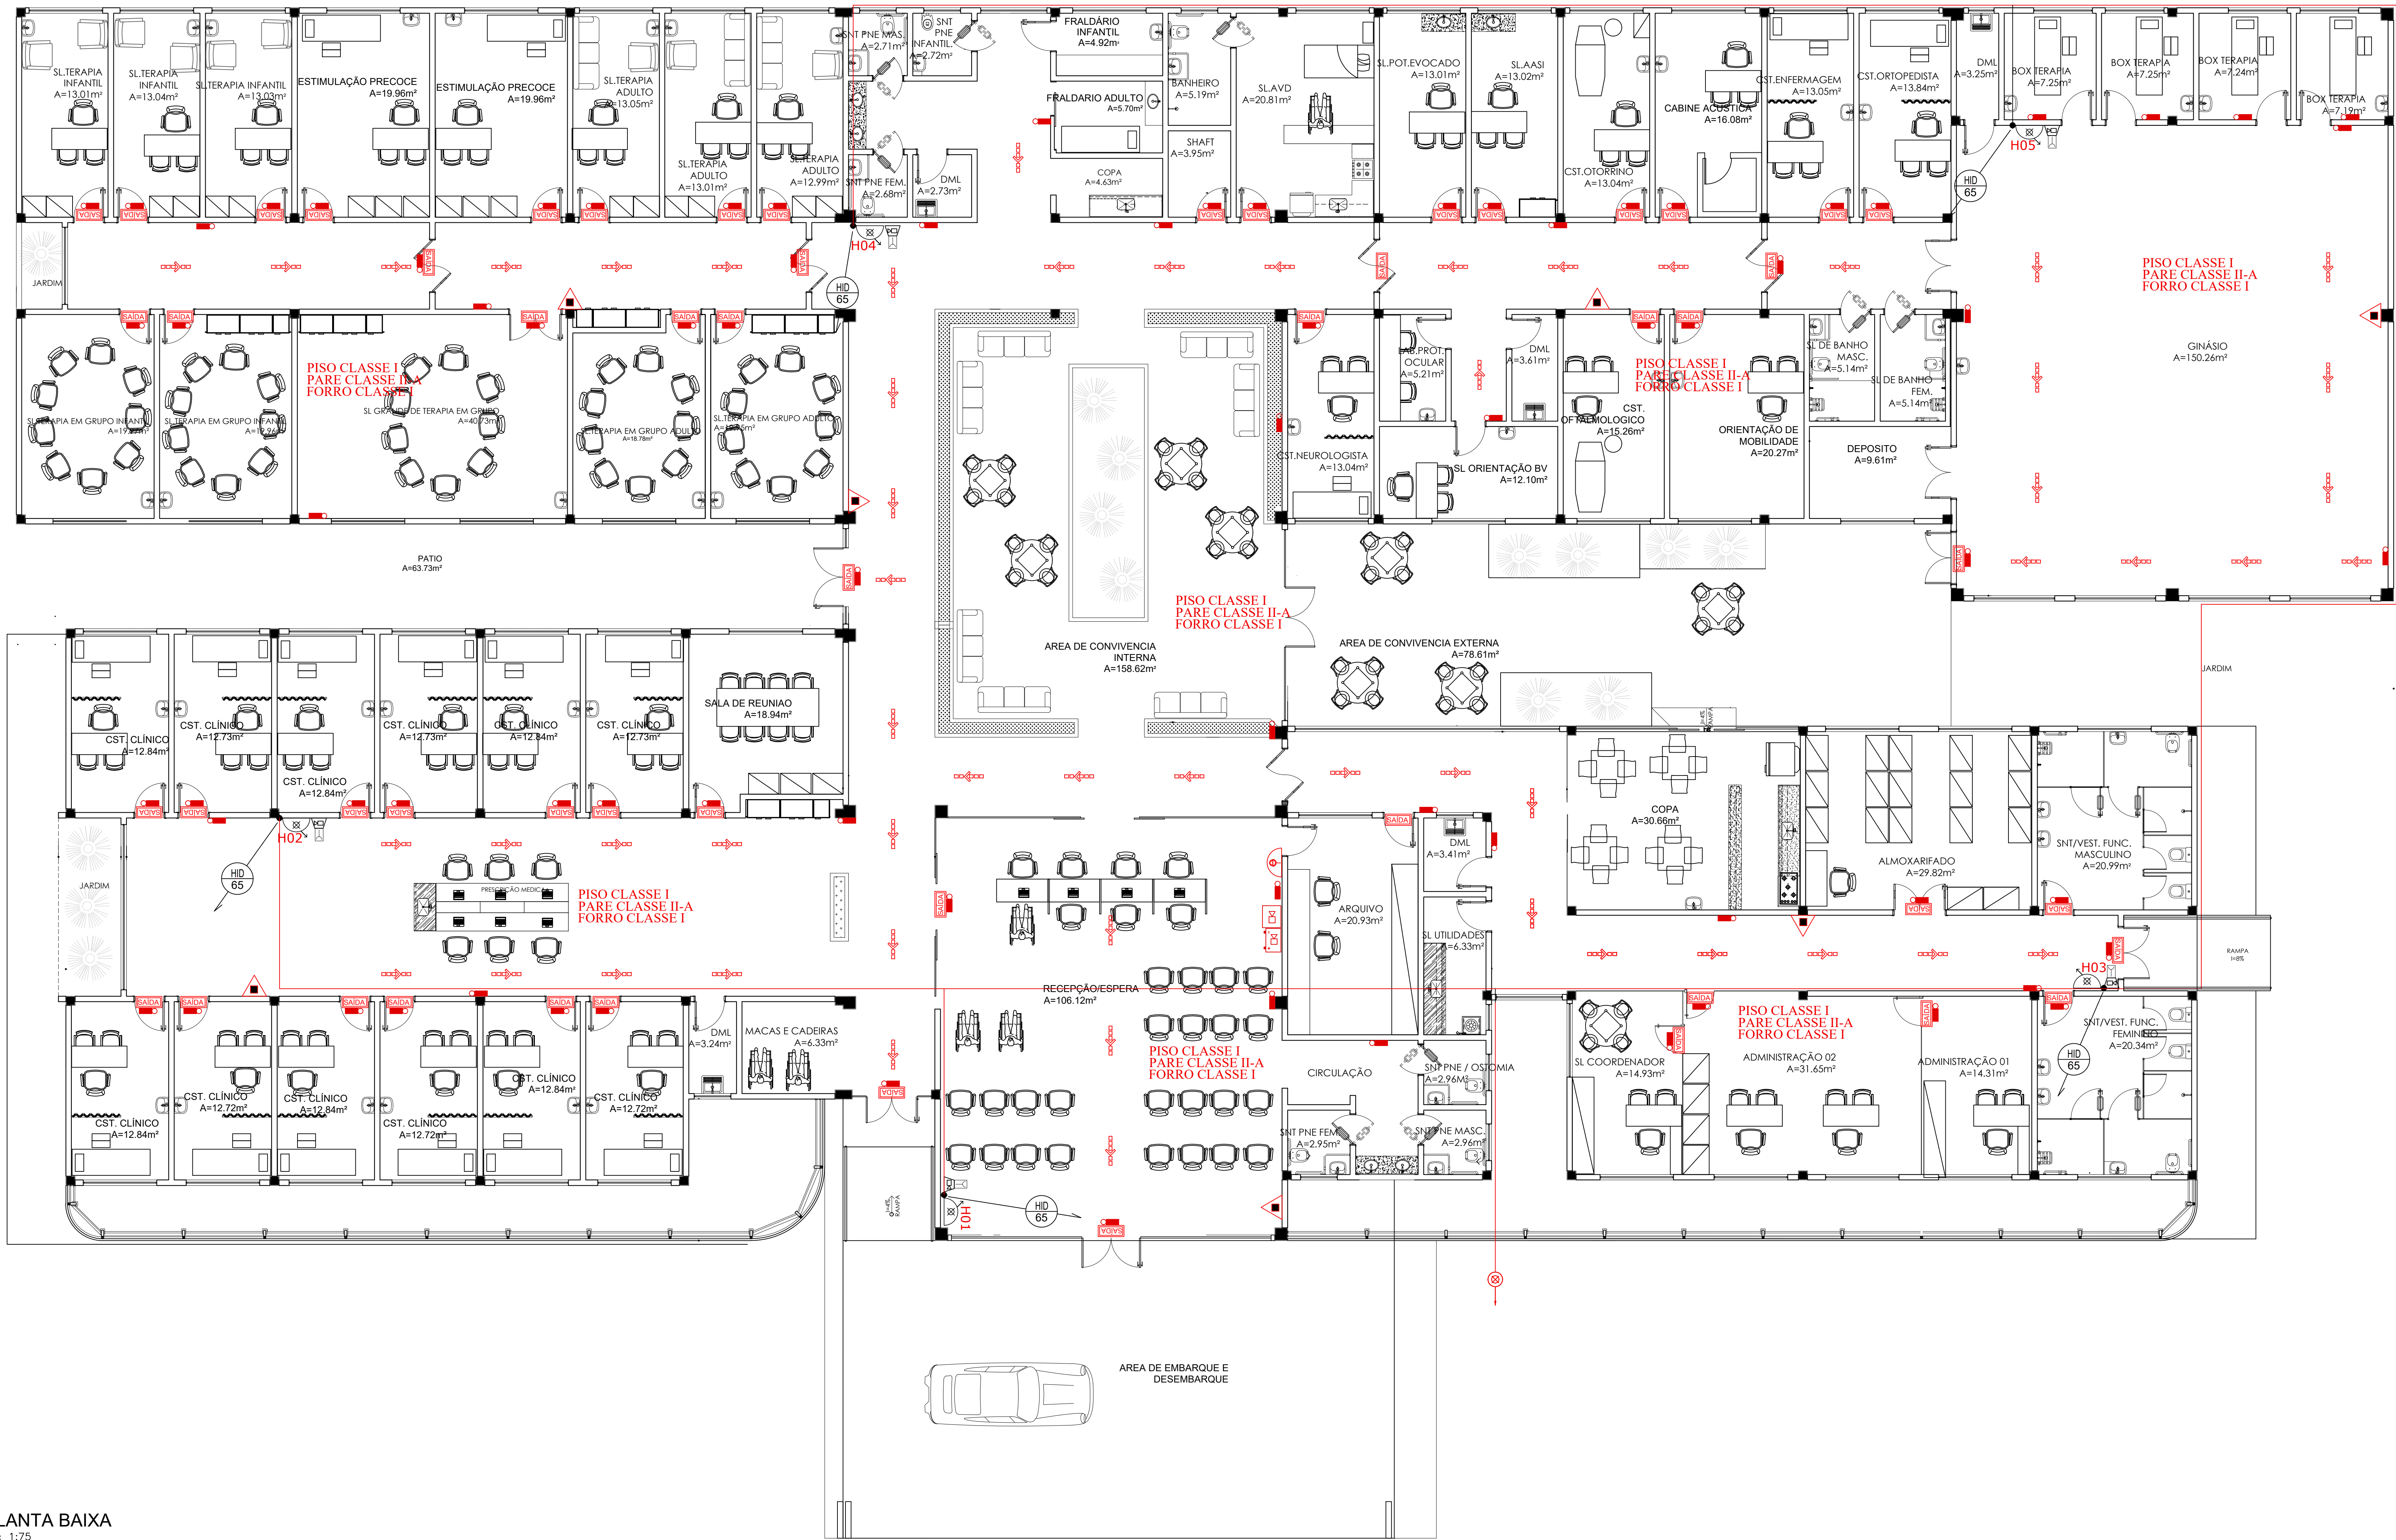

LEGENDA			
	Extintor de Água Pressurizada - 2-A		Avisador sonoro tipo sirene
	Extintor de PQS: 20 B: C		Accionador manual do sistema de alarme
	Extintor de Dióxido de Carbono: 5B: C		Bateria - sistema de Alarme de Incêndio
	Extintor sobre rodas de PQS: 80 B: C		Central de Alarme e Detecção de Incêndio
	Hidrante Simples		Detector de Fumaça
	Hidrante Duplo		Supporte
	Registro de Recalque Duplo, sistema unificado		União
	Bomba de Incêndio, Sistema Unificado		Painel de Comando Bomba de Incêndio
	Reserva de Incêndio, Sistema Unificado		Central GLP
	Botoeira de acionamento da Bomba, Sistema Unificado		Tanque Horizontal Acima do Solo
	Ponto de Iluminação de Emergência		Sentido do Fluxo da Rota de Fuga
	Ponto de Iluminação de Emergência do Tipo Balizamento		Ponto de Iluminação de Emergência do Tipo Bloco Autônomo com 2200 Lúmens
	Válvula de Governo e Alarme do Sistema de Sprinklers		Ponto de Cálculo sistema de sprinklers
	Parede Corta-fogo		Grupo Moto Gerador
	Tubulação, instalação aparente		Cap
	Tubulação, instalação pelo piso		Tubulação que sobe
	Sprinkler Tipo ESFR, MODELO HL22 (SINR771) (Pendente, Ø1", 100°C, K=22)		Tubulação que desce
	Sprinkler tipo Std., Modelo Upright Ø1/2", 79°C, K=80		Barra Anti-pânico

Ocupação/uso	Descrição	Divisão	Carga de Incêndio
Serviços de saúde e Instituições	Clinicas e consultórios médicos	H-6	> 250 MJ/m²
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²		
BAIXO	> 250 MJ/m²		
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO			
PISO	CLASSE I, II-A, III-A ou IVA		
PAREDE	CLASSE I ou II-A		
TETO E FORRO	CLASSE I ou II-A		

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CNPJ: 02.169.204/0001-66
ARQUITETO: BRUCE HILTON F.R.G. DO NASCIMENTO	CAU Nº A108807-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARZO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 36.543.676/0001-68
PROJETISTA	

**MARZO**<sub>AR2</sub>  
MARZO ARQUITETURA & ENGENHARIA - ME  
END. R. PADRE JOANA, Nº 888, CENTRO, FLORIANÓPOLIS

REPRODUÇÃO PROIBIDA EM SEU TODO OU EM PARTES SEM A PERMISSÃO DA ARQUITETA RESPONSÁVEL.			
EMPREENHIMENTO:			
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV			
PROJETO:			
PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PCI			
ETAPA:			
PROJETO LEGAL			
TÍTULO DO DESENHO:		REVISÃO:	00
PLANTA BAIXA GERAL		ESCALA:	INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA:		PRANCHA:	
RUA J. QUADRA L, LOTEAMENTO BOM LUGAR, BAIRRO BOM LUGAR, FLORIANÓPOLIS - CEP 64.004-430		001	
DATA:	26/12/2023	COORD.:	BRUCE HILTON
ARG. FONTE:		DESENHISTA:	CAROL SANTOS
APROVADO POR:		DATA DA APROVAÇÃO:	